

Labor Dr. Scheller

Lebensmittel-, Wasser- und Umweltanalysen

Lebensmittelchemische und chemisch-physikalische Analysen,
mikrobiologische Untersuchungen, Gutachten, Beratungen,
Betriebsüberwachungen, HACCP-Konzepte, Schulungen

Labor Dr. Scheller GmbH - Am Mittleren Moos 48 - 86167 Augsburg

Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Paartalgruppe
Marktplatz 1

86558 Hohenwart



Labor Dr. Scheller GmbH
Sitz Augsburg-AG Augsburg, HRB-Nr.19221
Geschäftsführer:
Dr. rer. nat. Gerhard Scheller
Staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker
Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Lebensmittel,
Bedarfsgegenstände und Trinkwasser
Privater Sachverständiger für die
Wasserwirtschaft
Amtlich zugelassener Sachverständiger
für die Untersuchung von Gegenproben
Zugelassen für mikrobiologische
Untersuchungen nach § 44 IfSG
Untersuchungsstelle nach § 15 TrinkwV
AQS-Labor mit Zertifikat AQS 07/090/03
Akkreditiertes Prüflabor gem. DIN EN ISO/IEC 17025
DAkkS-Registriernummer: D-PL-19230-01-00

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

3008/20/6 (17.138/20)

Augsburg, den

05.08.2020/lib

Prüfbericht Nr. 3008/20/6: Volluntersuchung von Trinkwasser gemäß der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) - Brunnen Haidforst (ZWV Deimhausen)

Die Untersuchung der am 09.07.2020 entnommenen Wasserprobe ergab folgenden Befund:

Probenehmer: Frau Ackermann, Labor Dr. Scheller
Entnahmetag/Uhrzeit: 09.07.2020, 10.55 Uhr
Einlieferungstag: 09.07.2020
Untersuchungsbeginn/-ende: 09.07.2020 / 28.07.2020
Entnahmestelle: Hahn am Brunnenhaus von Brunnen Haidforst
(Rohwasser Brunnen Haidforst – ZWV Deimhausen)

Kennzahl der Wasserfassung

4110 7334 00107

Parameter	ermittelte Werte	Einheit	Schlüsselnummer	Methoden
1. Färbung	farblos		1026	
2. Trübung, Bodensatz	klar		1031	
3. Geruch	o.B.		1042	DEV B 1/2:1971
4. Wassertemperatur	+ 13,9	°C	1021	DIN 38404:1976-12 – C 4-2
5. elektrische Leitfähigkeit (bei 25 °C)	362	$\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$	1081	DIN EN 27888:1993-11 – C 8
6. pH-Wert (bei 14,5 °C)	7,77		1061	DIN EN ISO 10523:2012-04 – C 5
7. Sauerstoff, gelöst	1,2	mg O ₂ /l	1281	DIN ISO 17289:2014-12 – G 25
8. Säurekapazität bis pH 4,3 (K _{S 4,3})	3,2	mmol/l	1472	DIN 38408:2005-12 – H7-2
9. Säurekapazität bis pH 8,2 (K _{S 8,2})	--	mmol/l	1476	DIN 38408:2005-12 – H7-2
10. Basekapazität bis pH 8,2 (K _{B 8,2})	0,11	mmol/l	1477	DIN 38408:2005-12 – H7-4-1
11. Calcium (Ca ²⁺)	45,4	mg/l	1122	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
12. Magnesium (Mg ²⁺)	17,2	mg/l	1121	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
13. Natrium (Na ⁺)	2,5	mg/l	1112	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
14. Kalium (K ⁺)	0,56	mg/l	1113	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
15. Mangan, gesamt (Mn)	0,035	mg/l	1171	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
16. Eisen, gesamt (Fe)	0,108	mg/l	1182	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
17. Aluminium, gelöst (Al)	< 0,01	mg/l	1131	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
18. Arsen (As)	0,0043	mg/l	1142	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 – E29
19. Ammonium (NH ₄ ⁺)	0,02	mg/l	1248	DIN 38406:1983-10 – E 5-1
20. Chlorid (Cl)	2,5	mg/l	1331	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 – D 20
21. Sulfat (SO ₄ ²⁻)	23,4	mg/l	1313	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 – D 20
22. Nitrat (NO ₃ ⁻)	0,5	mg/l	1244	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 – D 20

Seite 1 von 2

Die Analysendaten beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.

Durch die DAkkS akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Rückseite) USt-IdNr.: DE222765747 · St.-Nr.: 103/131/00419

Bankverbindung: Kreissparkasse Augsburg · IBAN: DE54 7205 0101 0200 4951 09 · BIC: BYLADEMI330

Telefon: +49 (0)821 45 07 33-0 · Telefax: +49 (0)821 45 07 33-6 · E-Mail: zentrale@labor-dr-scheller.de · Internet: www.labor-dr-scheller.de

Parameter		ermittelte Werte	Einheit	Schlüsselnummer	Methode
23. Nitrit	(NO ₂ ⁻)	< 0,01	mg/l	1246	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 – D 20
24. ortho-Phosphat	(PO ₄ ³⁻)	0,02	mg/l	1263	DIN EN ISO 6878:2004-09 – D 11
25. Kieselsäure	(SiO ₂)	13,0	mg/l	1213	DIN 38405:1960-10 – D 21
26. gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)		< 0,5	mg/l	1524	DIN EN 1484:2019-04 – H 3, 16.07.2020
27. Spektr. Absorptionskoeffizient 436 nm		< 0,1	m ⁻¹	1027	DIN EN ISO 7887:2012-04 – C 1
28. Spektr. Absorptionskoeffizient 254 nm		0,21	m ⁻¹	1028	DIN 38404:2005-07 – C 3
29. Koloniezahl bei 22°C		0	in 1 ml	1783	TrinkwV § 15 Abs.1c (Agar-Nährboden)
30. Koloniezahl bei 36°C		0	in 1 ml	1780	TrinkwV § 15 Abs.1c (Agar-Nährboden)
31. Escherichia coli		0	in 100 ml	1781	DIN EN ISO 9308-1:2017-09 (CCA)
32. coliforme Keime		0	in 100 ml	1782	DIN EN ISO 9308-1:2017-09 (CCA)

Probenahmeverfahren:

Mikrobiologie: DIN EN ISO 19458 (2006-12) Zweck a


Chemie: DIN ISO 5667-5 – A 14 (2011-02) – Stichprobe

Beurteilung

Die in der entnommenen Trinkwasserprobe vorstehend zum Untersuchungszeitpunkt ermittelten chemischen und mikrobiologischen Analysendaten entsprechen – soweit dort festgelegt – den Anforderungen gemäß Anlage 1 (Teil I), Anlage 2 (Teil I) sowie Anlage 3 der TrinkwV i.d.F. vom 20.12.2019.

Die aus technischer Sicht erhöhten Gehalte an Eisen und Mangan werden – zusammen mit dem aus technischer Sicht zu niedrigen Sauerstoffgehalt – durch eine vorhandene Aufbereitungsanlage im Reinwasser entsprechend eingestellt.

Alle übrigen, vorstehend ermittelten Parameter liegen in für Trinkwasser normalen Bereichen.

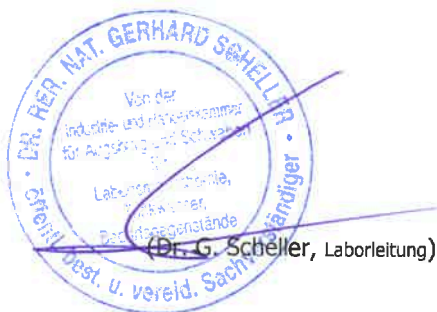

E-Mail/SEBAM: Staatliches Gesundheitsamt Pfaffenhofen (Ilm)

